
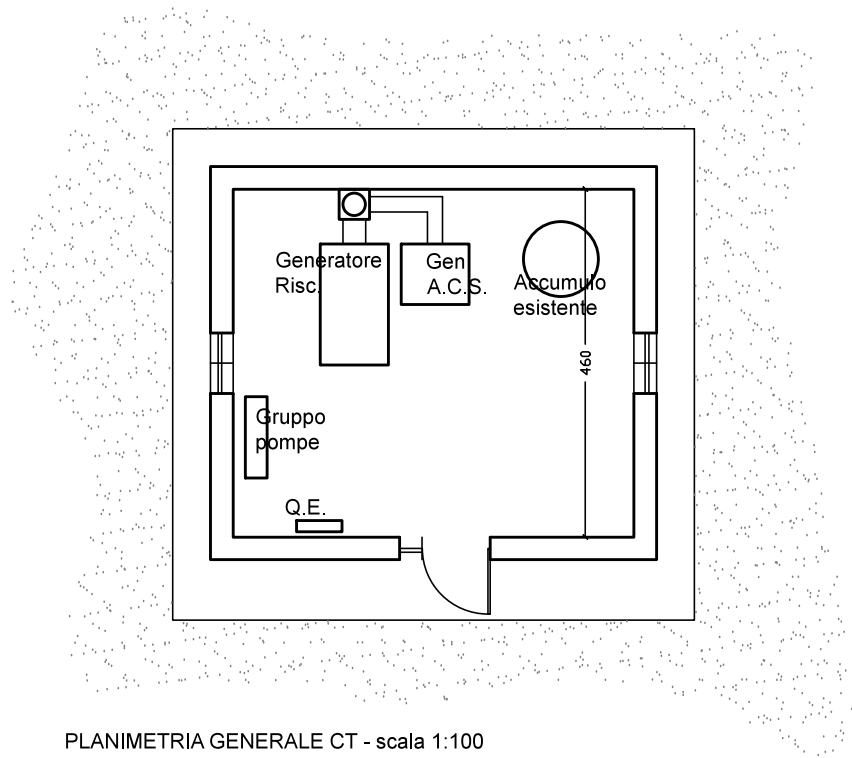


SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI MONTAGGIO CENTRALE TERMICA

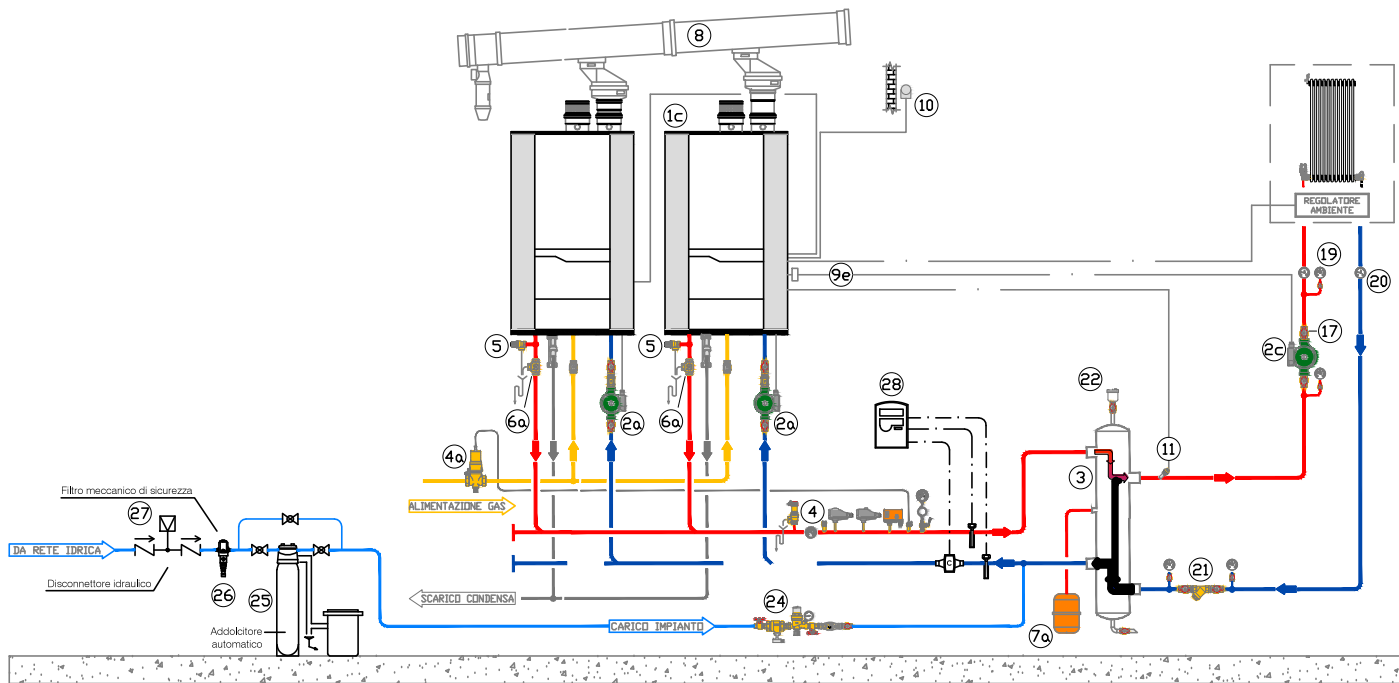

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PU08

EDIFICIO: SCUOLA MATERNA SOLFERINO, Via SOLFERINO

INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA

OGGETTO: ELABORATO GRAFICO



G-ENERGY

Consulenza e Servizi per l'Energia
Via G. Garibaldi, 81/16B - 15067 Novi Ligure (AL)
amministrazione@g-energy.it www.g-energy.it

LEGENDA	
1c	Caldaia a condensazione modulare
2a	Circolatore caldaia - a portata variabile
2c	Circolatore circuito secondario
3	Compensatore idraulico
4	Dispositivi INAIL
4a	Valvola Intercettazione Combustibile
5	Valvola di sicurezza
6a	Valvola deviatrice 3 vie - manuale
7a	Vaso di espansione per riscaldamento
8	Collettore scarico fumi
10	Sonda esterna
11	Sonda di temperatura di mandata
17	Valvola di intercettazione
18	Valvola di ritegno
19	Manometro
20	Termometro
21	Filtro impurità
22	Disaeratore
23	Rubinetto scarico impianto
24	Gruppo di riempimento impianto
25	Addolcitore
26	Filtro meccanico
27	Disconnettore idraulico
28	Misuratore di energia termica

					COMUNE DI NOVI LIGURE	
					SIGLA - TAG	
					A226.PU08.03-15.EG.01	
					LINGUA - LANG	PAGINA - SHEET
	SCHEMA FUNZIONALE CT			26/05/2017		
REV	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EMESSO - ISSUED	APPROV - APPR'D	DATA - DATE	I	1/1

Sede Legale Ufficio Tecnico
Via Altiero Spinelli - Novi Ligure (AL)
Tel 0143.74.69.27 - Fax 0143.32.40.69

Unità Amministrativa
C.so Italia, 49- Novi Ligure (AL)
Tel 0143.33.09.50 - Fax 0143.31.45.19

Registro Imprese: AL 217561
Capitale Sociale : € 90.000,00 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA: 01996810063